

**RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: 20200421010006 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

**ALGEMENE GEGEVENS**

volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Melkmarkt 2 bus 6, 8870 Izegem (België)  
 Opdrachtgever: Francky Vandenheede - Bessenstraat 6, 8850 Ardoorie (België)  
 Ond nr / IDnr: BE0681257328  
 Eigenaar:  
 Type lokalen: Appartement  
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

*Dagelambrech*

**GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

**METINGEN EN BEPROEVINGEN**

Zegel nr:	11401, 11403 & 11409	Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	3 x 400V + N	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	4 x 16 mm <sup>2</sup> VOB XVB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	2	R aarde:	20.6 Ohm
Aantal stroombanen:	14	Schema's:	OK
Waarde ADS:	300mA 40A	staat vast elektrisch materieel	OK



**TOELICHTING**

Teller met verdeelbord voor algemene elektriciteit. (Rapport 1 van 2)

**INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)**

Groep	I/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld	Vaststelling

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 21/04/2045 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

**RAADGEVINGEN**

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.

**CLAUSULE**

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55  
Meulestraat 31 info@keurteam.be  
8730 Beernem www.keurteam.be  
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

---

**RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

---

Rapportnr: 20200421010006 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

---

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.


Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 21/04/2020



RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200421010007 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

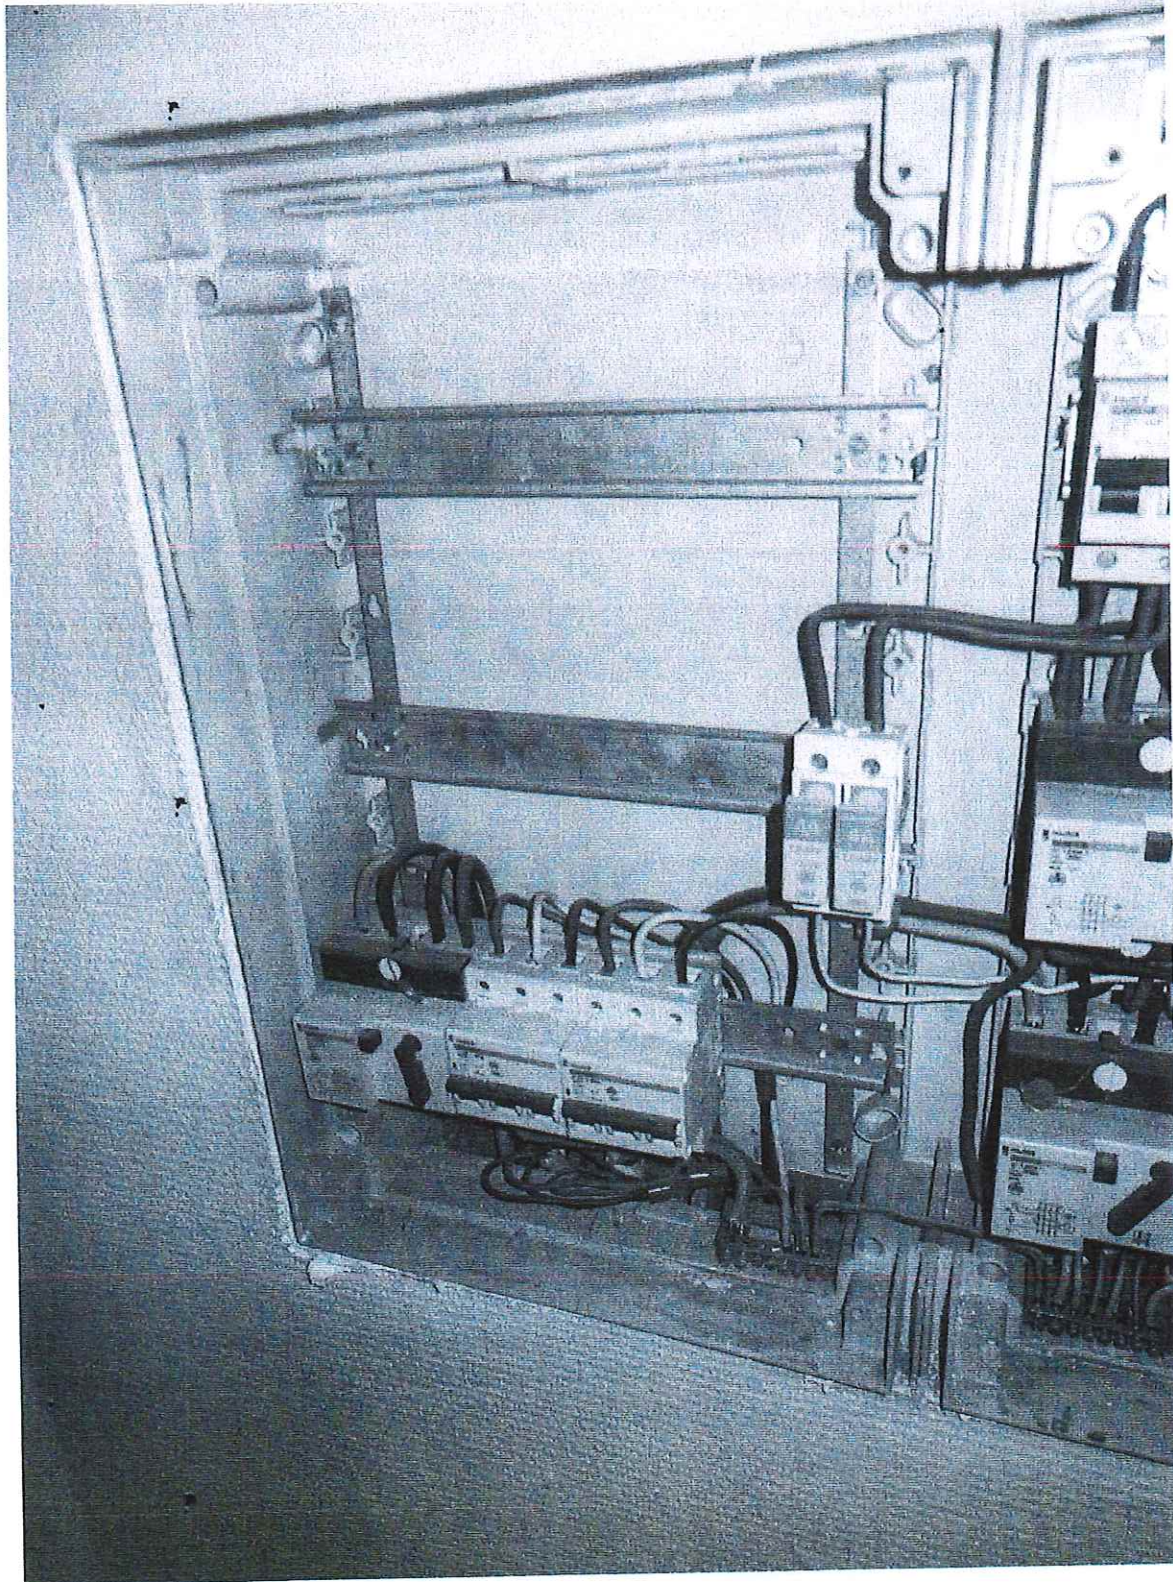

*Nacht*





Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55  
Meulestraat 31 info@keurteam.be  
8730 Beernem www.keurteam.be  
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

---

**RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

---


Rapportnr: 20200421010007 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

---

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 21/04/2020

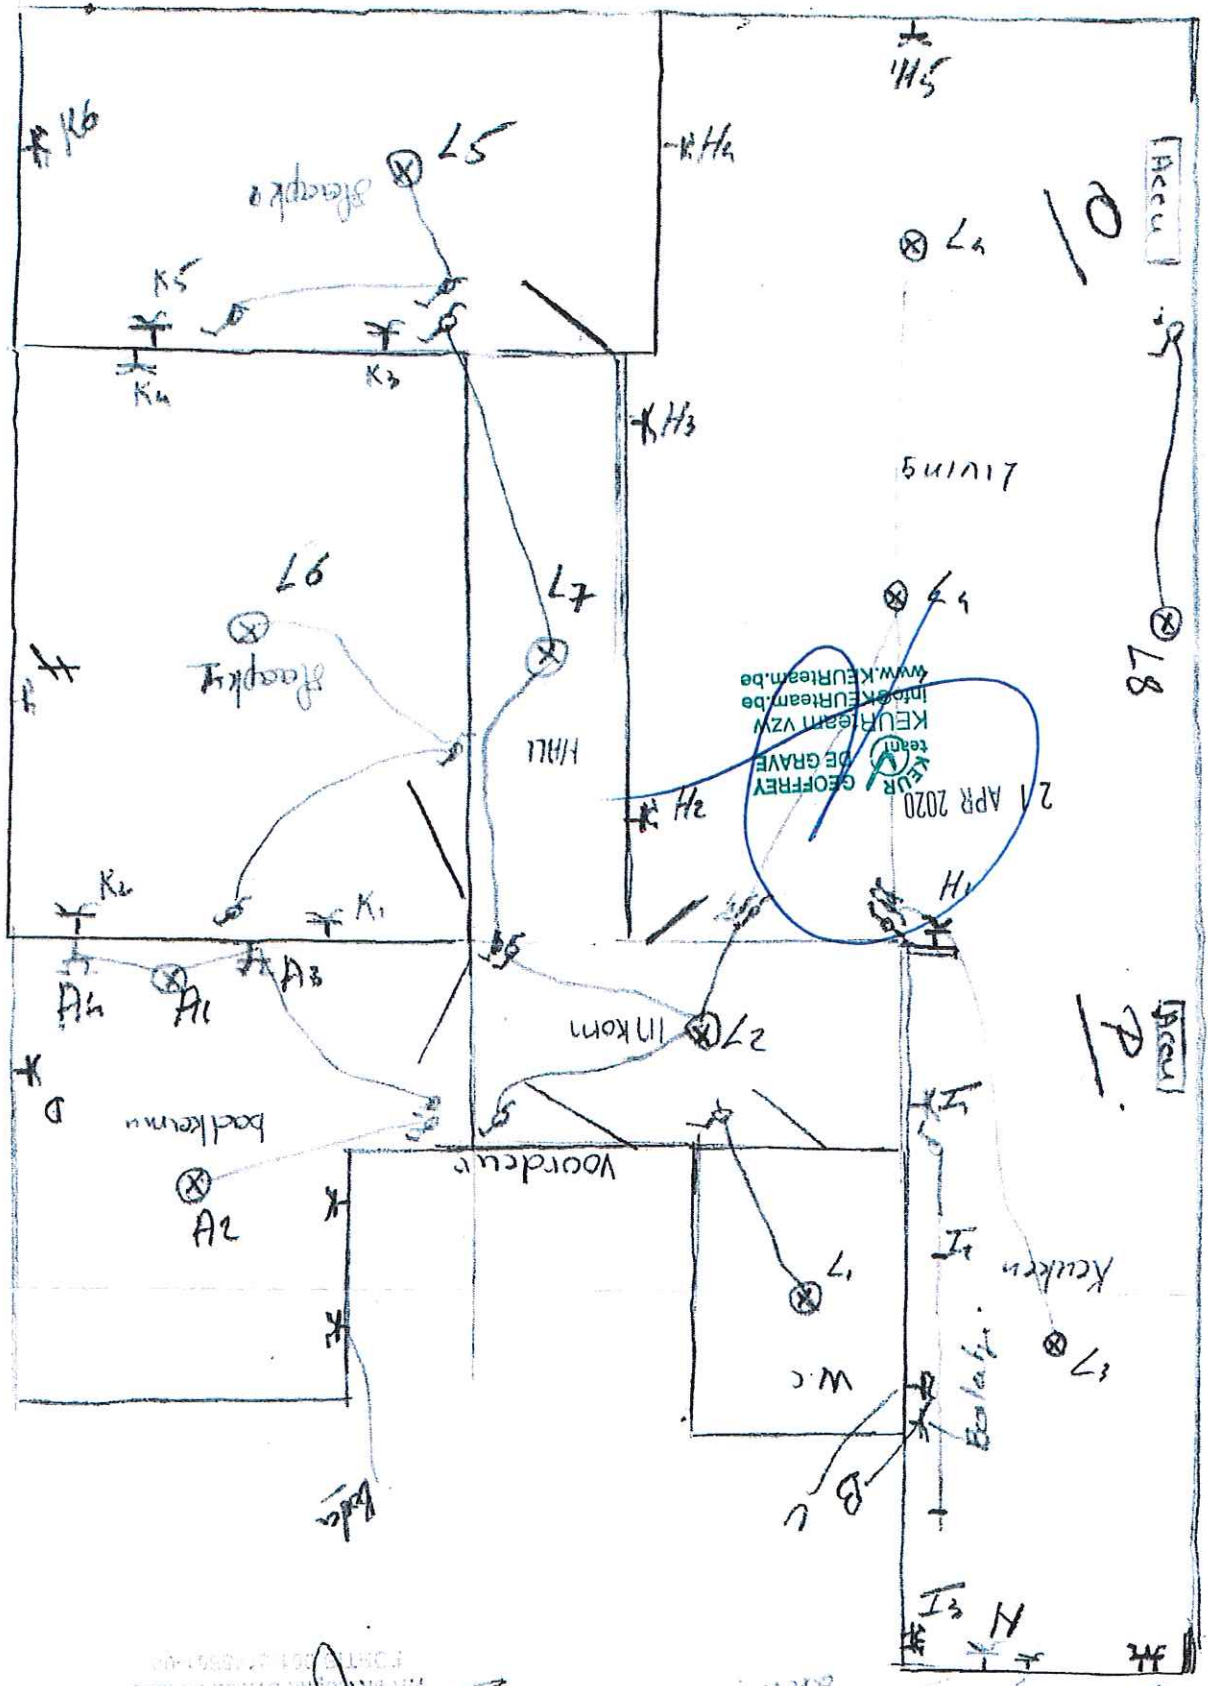

VAN DER NESTER BUREAU  
 Architectuur en Interieur  
 Bovenstraat 100-102  
 3000 Leuven  
 Tel: 030 211 2111  
 Fax: 030 211 2112  
 E-mail: info@vanderneuster.be  
 www.vanderneuster.be

5 Slaapkamer  
 21 APR 2020  
 KEUR team DE GRAVE  
 www.KEURteam.be

